
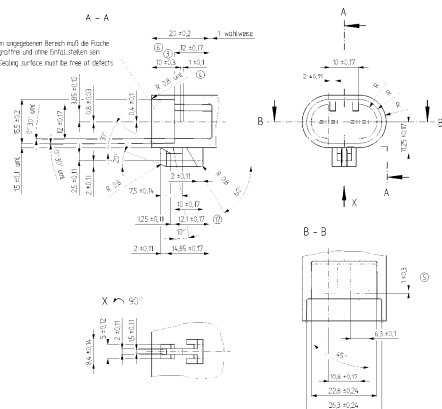
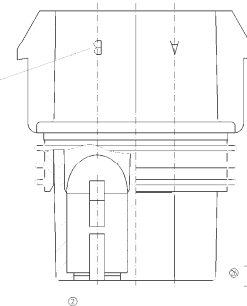
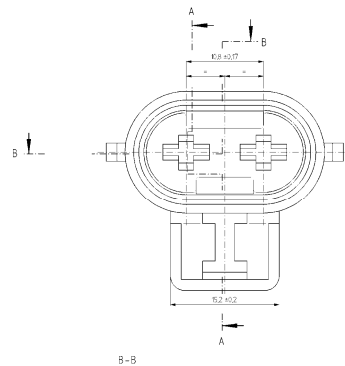
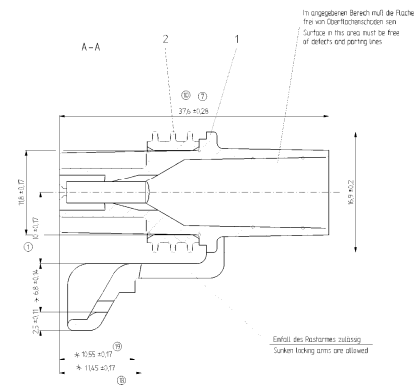




Pos	Bearbeitung Titel	Post-16	II-46	Anzahl Anfragen	Wartungs- Kosten	Bearbeitung Kosten
2	Richterpost-16/Signatur 2 pbl	1731 5653	400 960	---	---	keiner Aufwand
	Richterpost-16/Sign. 2 pbl	1731 5653	---	---	---	keiner Aufwand
	Richterpost-16/Signatur 2 pbl	634 5075	400 959	1x	PAA 6.1	only easy cases, available on request, 1 day
	Richterpost-16/Signatur 2 pbl	1272 1023	400 959	1x	AKH 6A	only easy cases, available on request, 1 day
	Hörsaal 2 pbl	1272 1023	422 956	---	---	keiner Aufwand
3	Richterpost-16/Signatur 2 pbl	1271 7567	422 956	---	---	keiner Aufwand
	Richterpost-16/Sign. 2 pbl	1271 7567	---	---	---	keiner Aufwand
	Richterpost-16/Signatur 2 pbl	1271 7567	422 346	1x	PAA 6.1	only easy cases, available on request, 1 day
	Richterpost-16/Signatur 2 pbl	1272 1023	422 346	1x	AKH 6A	only easy cases, available on request, 1 day

[illegible][illegible]

CAD LINDSEY		DELPHI D-42367 Wuxteritz		107 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200	107 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
107 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200		107 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200		107 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200	107 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 15

Drawing-No.
13844845

Bereitungen

- (*) H1 8: gegenüberzeichnete Maße und nach zweischner Darstellung, mit ausgezeichnetem Rastum zu prüfen
- nach demselben Rasterungen R 0,4 mm bei der Aufnahme für das Gehäuse 20
- Entfernungsangaben an den Außenflächen max. 1" bei der Aufnahme für das Gehäuse 20
- Finnenzeichen, Kennzeichenzeichnung und Nischenzeichnung eintragen
- (H) - Kammern passend für Kontaktblei
- Daten 6,3: 401 705 / Part-No. 1216 7674
- Rastblechabgleichung mit Dichtung 4302 1292 passend für Rastblechabgleichung siehe unten links
- (H) - passende Doppelverriegelungsplatte 400 569 / 1216 7064

	☐ Prüfmaße ☐ Hilfsmaße ☐ theoretische Maße	nicht tolerierte Winkel: $\pm 3^\circ$	Toleranzgruppe nach DIN 9131	Normbereich über bis	0 3 10 22 40 70 120 200	3 10 22 40 70 120 200 400
				Allgemeintoleranzen		
				$\pm 0,20 \pm 0,25 \pm 0,30 \pm 0,40 \pm 0,50 \pm 0,70 \pm 1,00 \pm 1,60$		